

**Datenblatt: Schallabsorptionsgrad nach ISO 354**

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE

Produkt:

Luna

Abstand zum Boden:


direkt aufgelegt

Montage:


Typ A

Prüffläche:

30 Stk

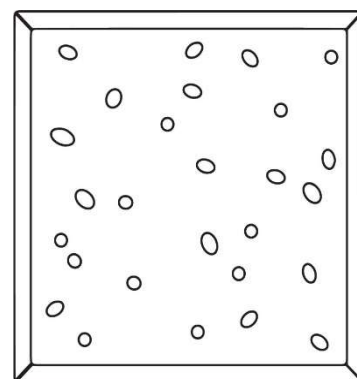

| Frequenz<br>[Hz] | $\alpha_p$<br>Oktave |
|------------------|----------------------|
| 100              | 0,30                 |
| 125              |                      |
| 160              |                      |
| 200              | 0,75                 |
| 250              |                      |
| 315              |                      |
| 400              | 1,00                 |
| 500              |                      |
| 630              |                      |
| 800              | 1,00                 |
| 1000             |                      |
| 1250             |                      |
| 1600             | 1,00                 |
| 2000             |                      |
| 2500             |                      |
| 3150             | 1,00                 |
| 4000             |                      |
| 5000             |                      |

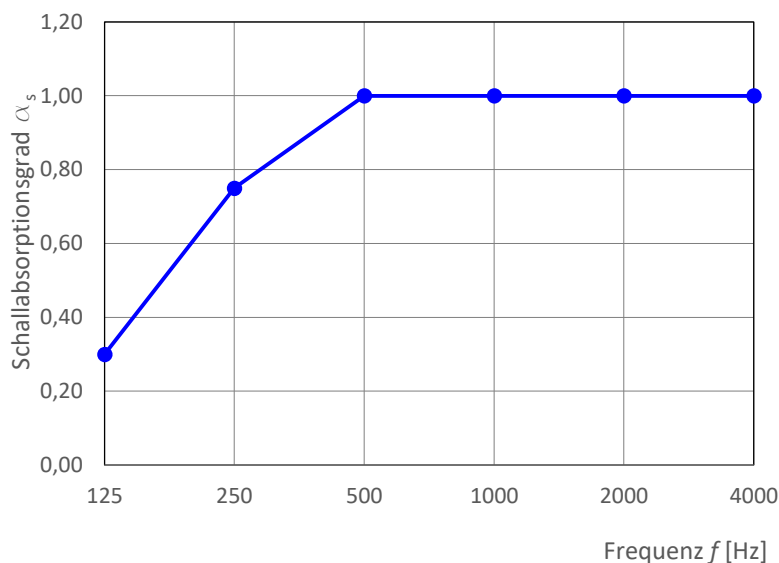 $\alpha_s$  Schallabsorptionsgrad nach ISO 354 $\alpha_p$  Praktischer Schallabsorptionsgrad nach ISO 11654**Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354** $\alpha_w = 1,00$ **Schallabsorberklasse: A**

Prüfer: Jarl Olafsson

Hallraum: SP Swedish

Hallraumvolumen: 200 m³

Rel. Luftfeuchtigkeit: 82/81%

Temperatur: 21/20°C

Prüfdatum: 10.04.2012

Druckdatum: 07/2022