

Datenblatt: Absorptionsfläche A_{Obj}

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE

Produkt:

Membrane

100 mm Abstand zur Wand

Position:

100 mm Abstand zur Wand

Montage:


Typ A

Bezugsfläche/Elementgröße:

24 Stk 350x350 mm

Prüffläche:

2 Gruppen á 24 Stk

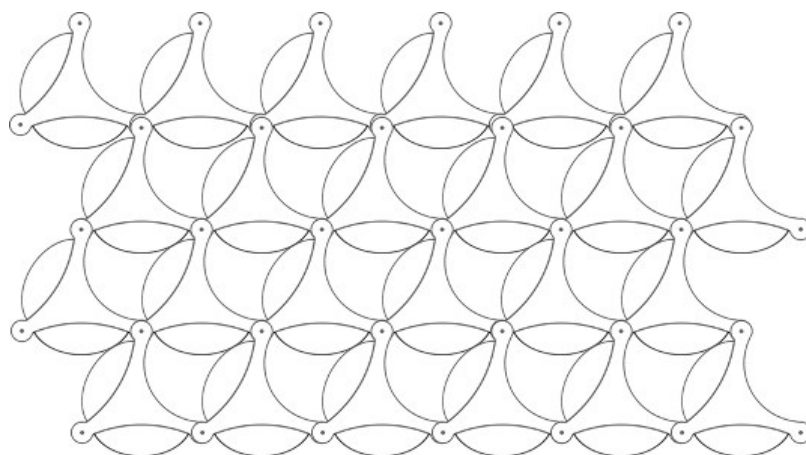


Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz	A_{Obj} Oktave
100	0,00	0,05
125	0,00	
160	0,08	
200	0,10	0,15
250	0,10	
315	0,27	
400	0,37	0,70
500	0,65	
630	1,10	
800	1,20	1,15
1000	1,11	
1250	1,14	
1600	1,23	1,30
2000	1,22	
2500	1,39	
3150	1,34	1,45
4000	1,46	
5000	1,55	

A_{Obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element

Elementgröße: 24 Stk 350x350 mm

Absorptionsfläche

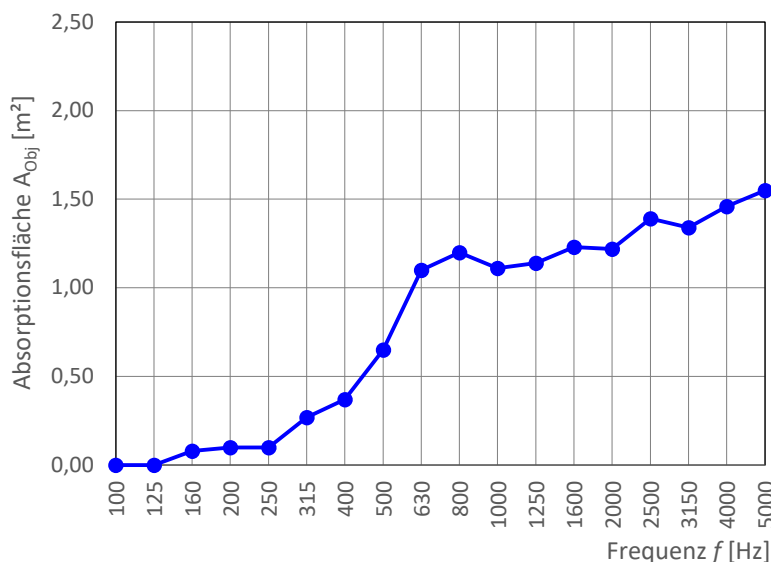

Prüfer: Carl Nyqvist

Hallraum: Akustikwerkstan

Hallraumvolumen: 200 m^3

Rel. Luftfeuchtigkeit: 64/63%

Temperatur: 14,6/14,7°C

Prüfdatum: 10.11.2015

Druckdatum: 07/2022