

Datenblatt: Absorptionsfläche A_{obj}

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE

Produkt:

Membrane
frei hängend

Position:

frei hängend

Montage:


Typ A

Bezugsfläche/Elementgröße:

24 Stk 350x350 mm

Prüffläche:

2 Gruppen á 24 Stk

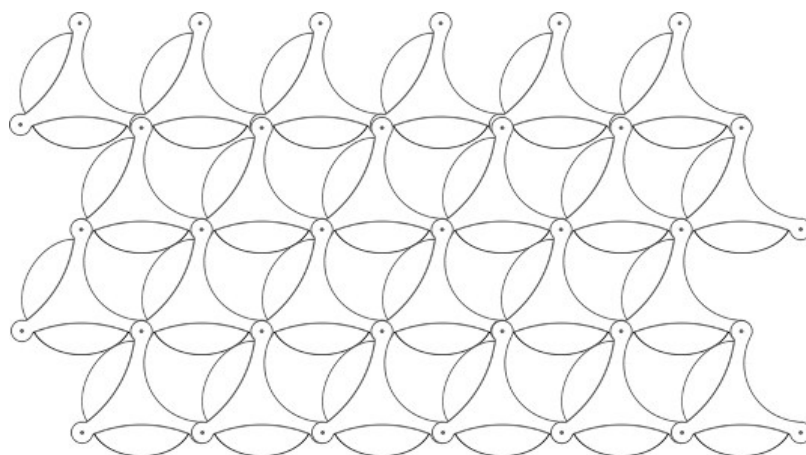


Frequenz [Hz]	A_{obj} Terz	A_{obj} Oktave
100	0,01	0,05
125	0,10	
160	0,11	
200	0,10	0,20
250	0,15	
315	0,28	
400	0,27	0,55
500	0,47	
630	0,89	
800	1,02	1,10
1000	1,06	
1250	1,23	
1600	1,33	1,45
2000	1,39	
2500	1,64	
3150	1,67	1,65
4000	1,59	
5000	1,67	

A_{obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element

Elementgröße: 24 Stk 350x350 mm

Absorptionsfläche

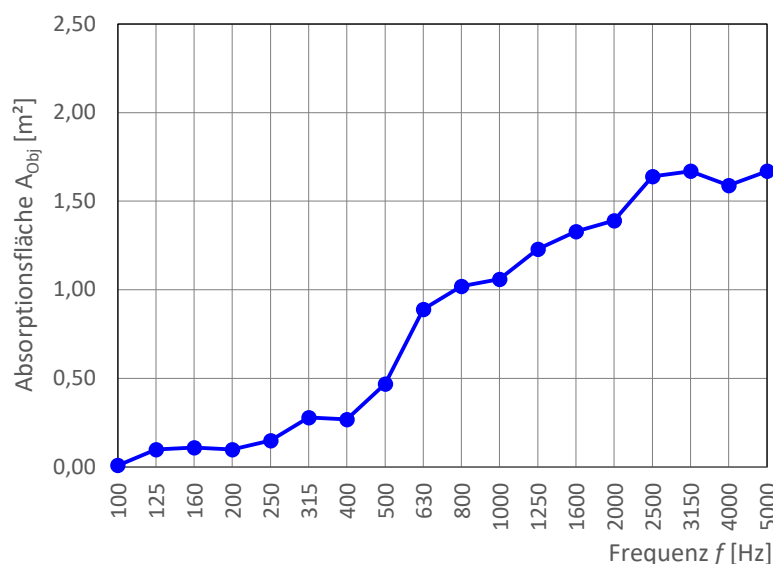

Prüfer: Carl Nyqvist

Hallraum: Akustikwerkstan

Hallraumvolumen: 200 m^3

Rel. Luftfeuchtigkeit: 62/63%

Temperatur: 15,2/14,7°C

Prüfdatum: 10.11.2015

Druckdatum: 07/2022