

Datenblatt: Absorptionsfläche A_{Obj}

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE

Produkt:

Soundsticks

Abstand zur Decke:

unterschiedliche Abhängehöhen

Bezugsfläche/Elementgröße:

8 Stk 1240x95 mm

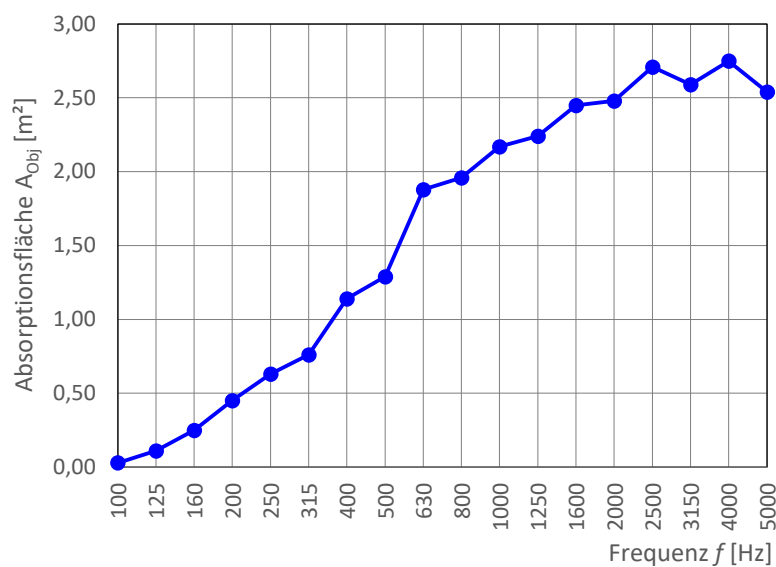
Prüffläche:

1 Gruppen á 8 Stk

Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz	A_{Obj} Oktave
100	0,03	0,15
125	0,11	
160	0,25	
200	0,45	0,60
250	0,63	
315	0,76	
400	1,14	1,45
500	1,29	
630	1,88	
800	1,96	2,10
1000	2,17	
1250	2,24	
1600	2,45	2,55
2000	2,48	
2500	2,71	
3150	2,59	2,65
4000	2,75	
5000	2,54	

 A_{Obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element

Elementgröße: 8 Stk 1240x95 mm

Absorptionsfläche

Prüfer: Carl Nyqvist

Hallraum: Akustikwerkstan

Hallraumvolumen: 200 m^3

Rel. Luftfeuchtigkeit: 42/38%

Temperatur: 11,4/12,8°C

Prüfdatum: 23.01.2019

Druckdatum:

07/2022