

Datenblatt: Absorptionsfläche A_{obj}

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE

Produkt:

Hinterfüllung:

Swell

ohne Basfill

Abstand zum Boden:

Montage:

Bezugsfläche/Elementgröße:


Prüffläche:

direkt aufgelegt

Typ A

6 Stk 585x585 mm

2 Gruppen á 6 Stk

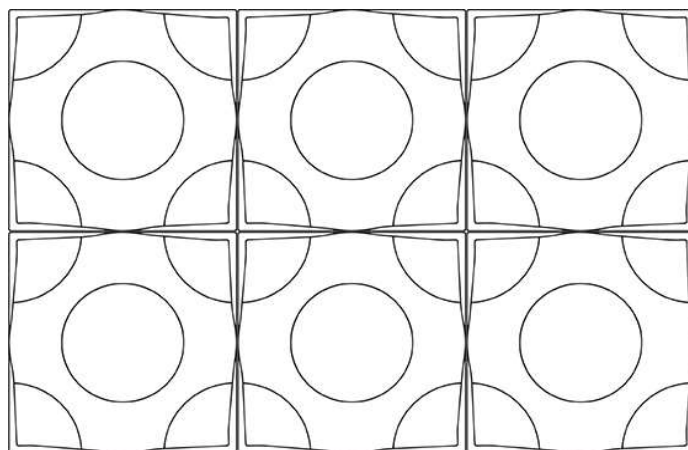


Frequenz [Hz]	A_{obj} Terz	A_{obj} Oktave
100	0,14	0,20
125	0,13	
160	0,37	
200	0,45	0,75
250	0,77	
315	1,10	
400	1,20	1,55
500	1,53	
630	1,88	
800	1,87	1,95
1000	1,96	
1250	2,05	
1600	2,13	2,10
2000	2,08	
2500	2,03	
3150	2,03	2,00
4000	1,92	
5000	2,10	

A_{obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element

Elementgröße: 6 Stk 585x585 mm

Absorptionsfläche

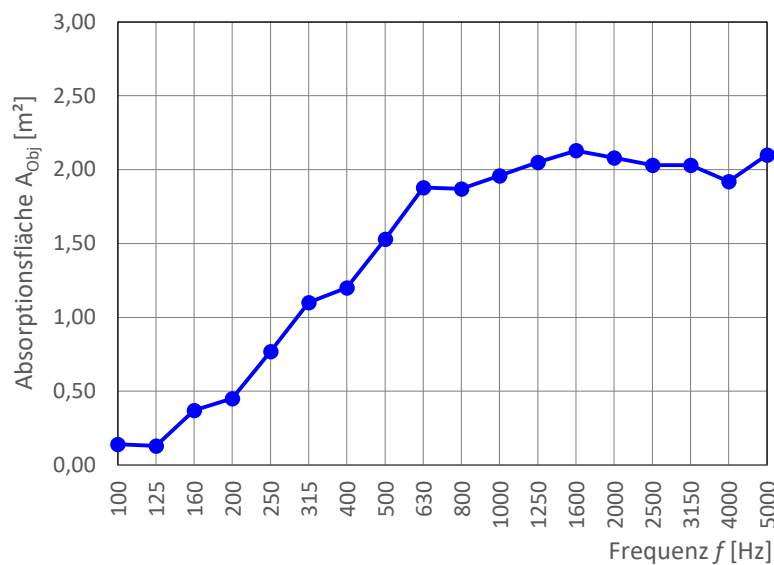

Prüfer: Pontus Thorsson

Rel. Luftfeuchtigkeit: 78/77%

Hallraum: Akustikwerkstan

Temperatur: 15/15°C

Hallraumvolumen: 200 m^3

Prüfdatum: 20.06.2013

Druckdatum: 07/2022