

Datenblatt: Absorptionsfläche A_{obj}

Objekt: OFFECCT SOUNDWAVE

Produkt: Wall

Abstand zum Boden: direkt aufgelegt

Montage: Typ A


Bezugsfläche/Elementgröße: 4 Stk 2340x585 mm

Prüffläche: 2 Gruppen á 2 Stk


Frequenz [Hz]	A_{Obj} Terz	A_{Obj} Oktave
100	0,00	0,05
125	0,09	
160	0,12	
200	0,18	0,20
250	0,18	
315	0,26	
400	0,45	0,70
500	0,66	
630	1,02	
800	1,42	1,70
1000	1,70	
1250	2,03	
1600	2,41	2,55
2000	2,60	
2500	2,69	
3150	2,74	2,35
4000	2,27	
5000	2,11	

A_{Obj} Schallabsorptionsfläche in m^2 je Element

Elementgröße: 4 Stk 2340x585 mm

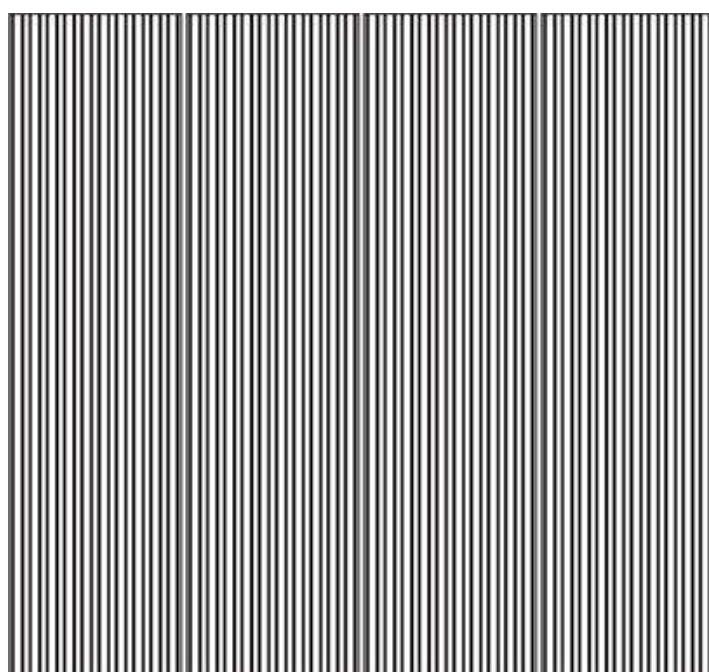

Absorptionsfläche

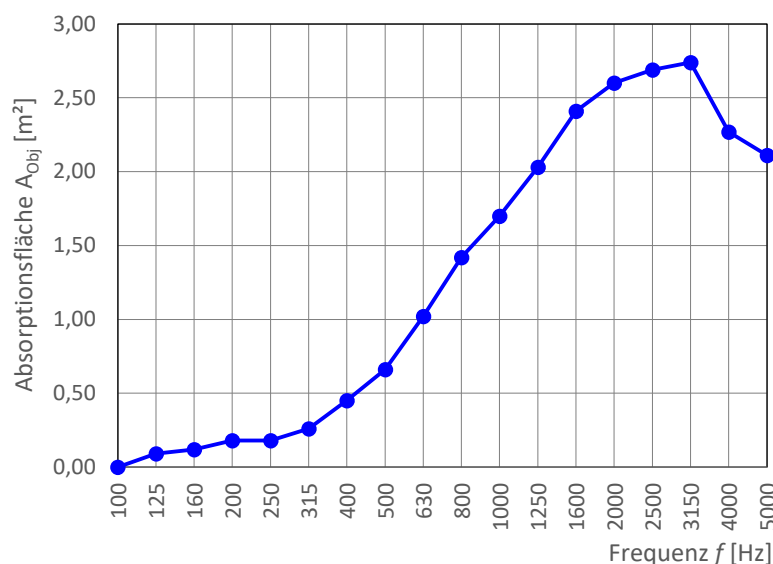

Prüfer: Carl Nyqvist

Hallraum: Akustikwerkstan

Hallraumvolumen: 200 m^3

Rel. Luftfeuchtigkeit: 61,9/62,9%

Temperatur: 14,6/14,7°C

Prüfdatum: 10.11.2015

Druckdatum: 07/2022